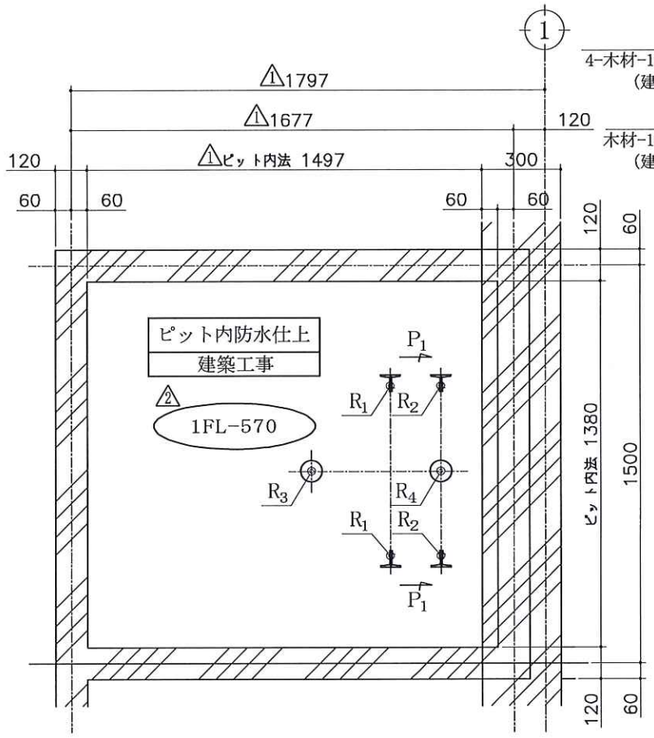

ピット　平面図

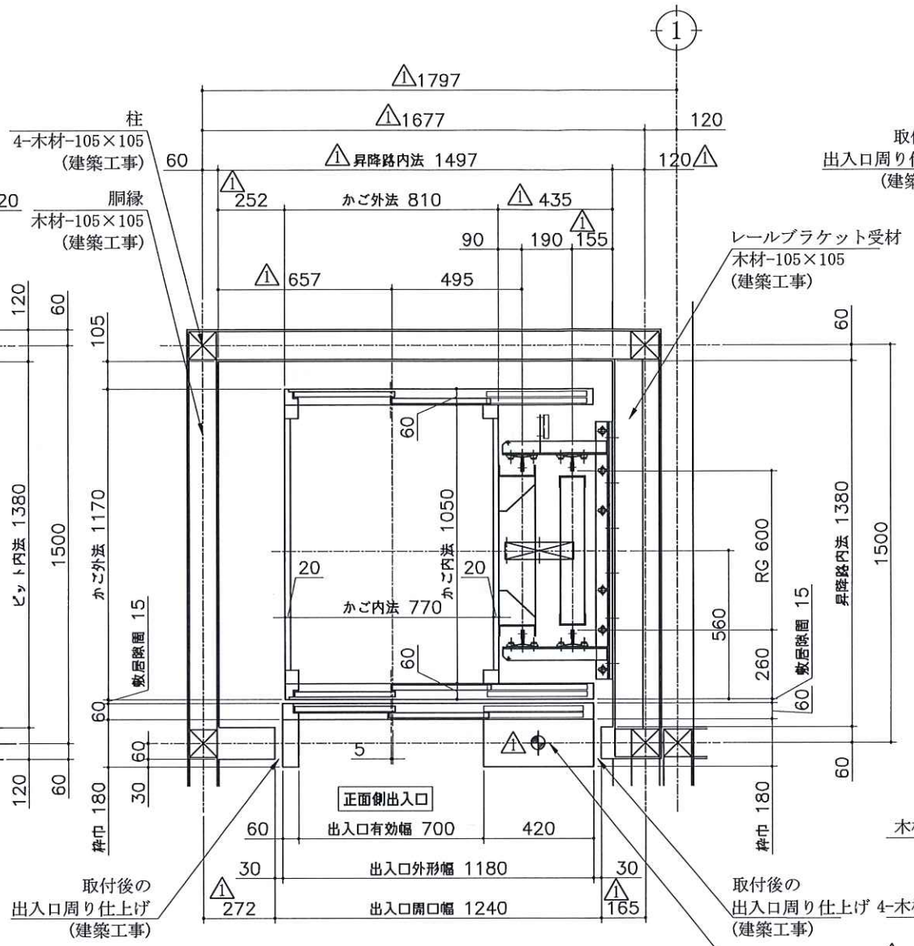

1階　平面図　（正面入口）

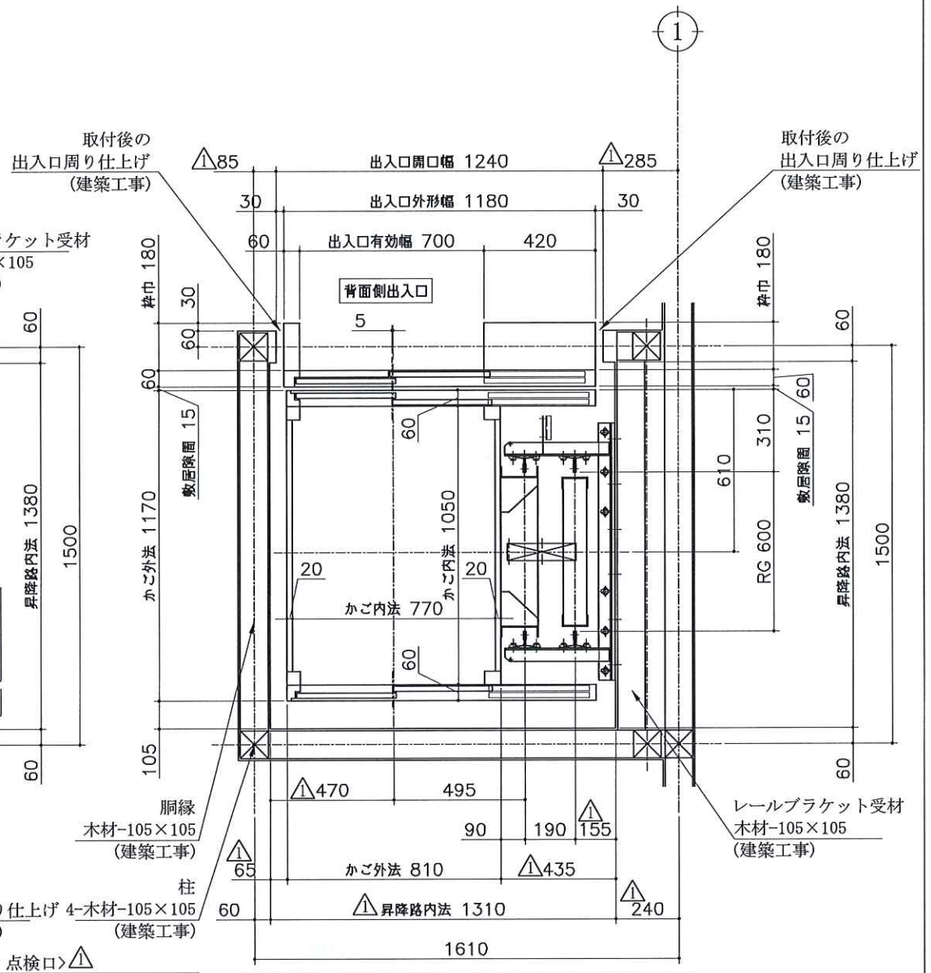

2階　平面図　（背面入口）

レール下端部にかかる荷重（長期）
・R_1= 13.6kN ×2 ・R_2= 19.5kN ×2
緩衝器にかかる荷重（短期）
・R_3= 18.1kN ・R_4= 14.2kN

地震時水平力
・P_1= 2.6kN

（地震加重による梁のたわみは
5mm以下に設定願います）

ピット内、防水 〔建築工事〕
側面、浸透防水 底面、防水モルタル @３０

〔建築工事：各階 出入口、共通〕
エレベーター 出入口廻りの 壁の仕上げは ＥＶ工事終了後に、施工願います

MEMO
△1 昇降路＆ピット寸法変更の為、修正。制御盤位置２階→１階へ変更　2017.8.24
△2 ピット深さ変更(550→570)　2017.9.4

大澤工業株式会社
HEAD OFFICE
1602-13 IKEDA
TOYAMASHI
TOYAMA, JAPAN
OFFICE (076)427-2111
FACSIMILE (076)427-2736
BRANCHI OFFICE
KANTO (048)511-1374

Director	Design	Drawing	Name of Construction Work	Completion Date of Work	No.
		木下	参考図　貫通型 フレンドリーホームエレベーター　１５０型　設置工事	2017.07.28	HEV-A178-01(2)
			Name or Drawing エレベーター平面図	Scale 1/15	A2